

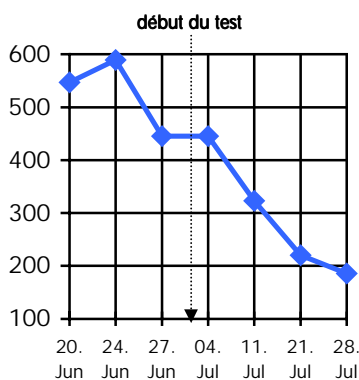
Décharge de Weiherberg, Friedrichshafen

Lieu d'installation:	Décharge centrale de Weiherberg, D - 88041 Friedrichshafen
Exploitant:	Office du Conseil d'arrondissement du Lac de Constance
Volume du bassin:	150 m ³ ; bassin rectangulaire
Contenu:	Eaux de drainage des voies de circulation, des installations de compostage et des stations de ramassage de déchets lignieux
Types d'OLOÏDE:	1 OLOÏDE type 400 A
	Rotation axiale: 55 t/m; consommation énergétique: env. 250 W
Durée de l'essai:	25 jours à 24 heures
Laboratoire de contrôle:	par l'exploitant (Landratsamt Bodenseekreis)
Paramètres de mesure:	DOC, DOB ₅ , Oxygène (O ₂), pH

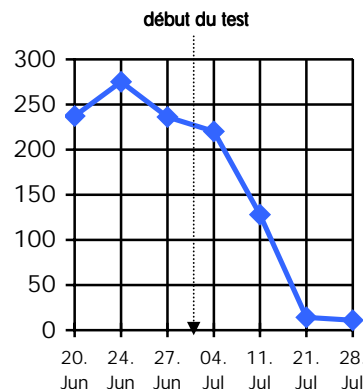
Mesures effectuées pendant une période de trois semaines (du 4 au 28 Juillet 1997)

DOC [mg/l]

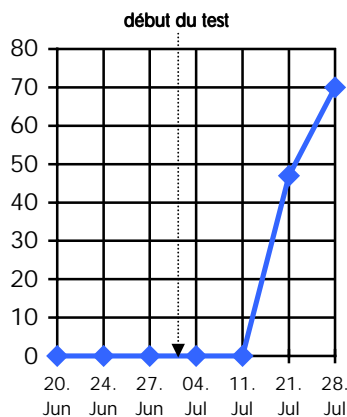
sans OLOÏDE (27. 6.): 445 mg/l
à la fin du test (28.7.): 186 mg/l

**DOB₅ [mg/l]**

sans OLOÏDE (27.6.): 236 mg/l
à la fin du test (28.7.): 11 mg/l

**Oxygène [%]**

sans OLOÏDE (27.6.): 0 %
à la fin du test (28.7.): 70 %

**pH**

sans OLOÏDE (27.6.): 6.7
à la fin du test (28.7.): 7.8

